
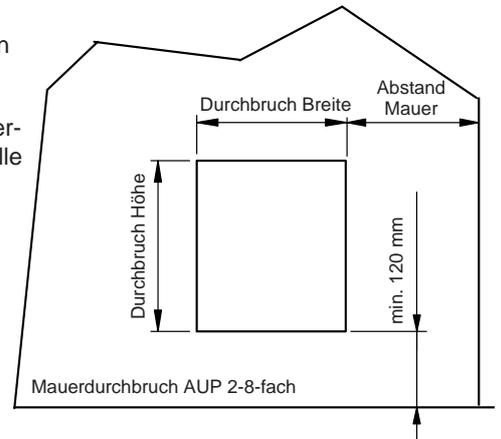



Planungs- und Montagehinweis

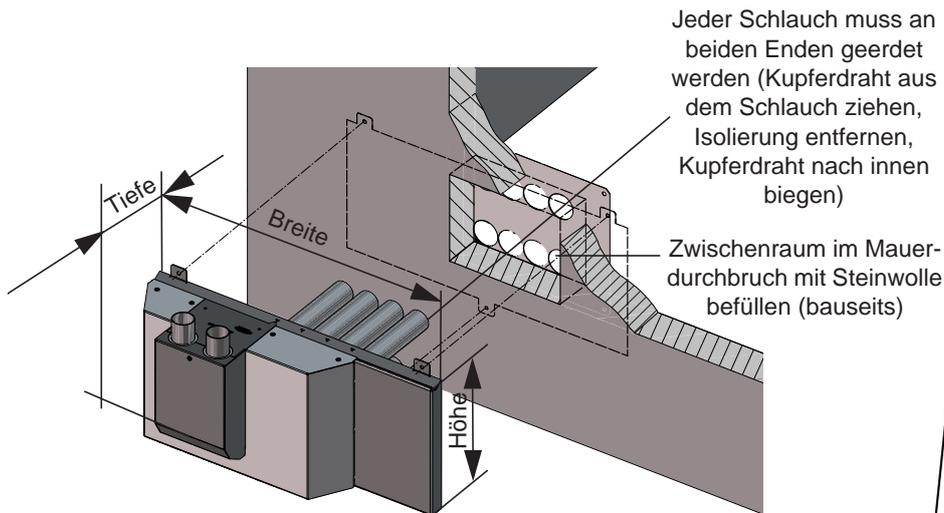

Brandschutzmanschetten nur, wenn Bauordnung es erfordert - nicht im Lieferumfang enthalten

Retourluftleitungen oben
Pellets-Saugleitungen unten

Bezeichnung	AUP 2-fach	AUP 3-fach	AUP 4-fach	AUP 6-fach	AUP 8-fach
Breite	535	535	730	1120	1510
Höhe	335	335	335	335	340
Tiefe	230	230	230	230	240
max. Wandstärke	280	280	280	280	270
Durchbruch Breite	135	200	265	395	525
Durchbruch Höhe	215	215	215	215	215
Abstand Mauer	min. 255	min. 195	min. 258	min. 390	min. 523

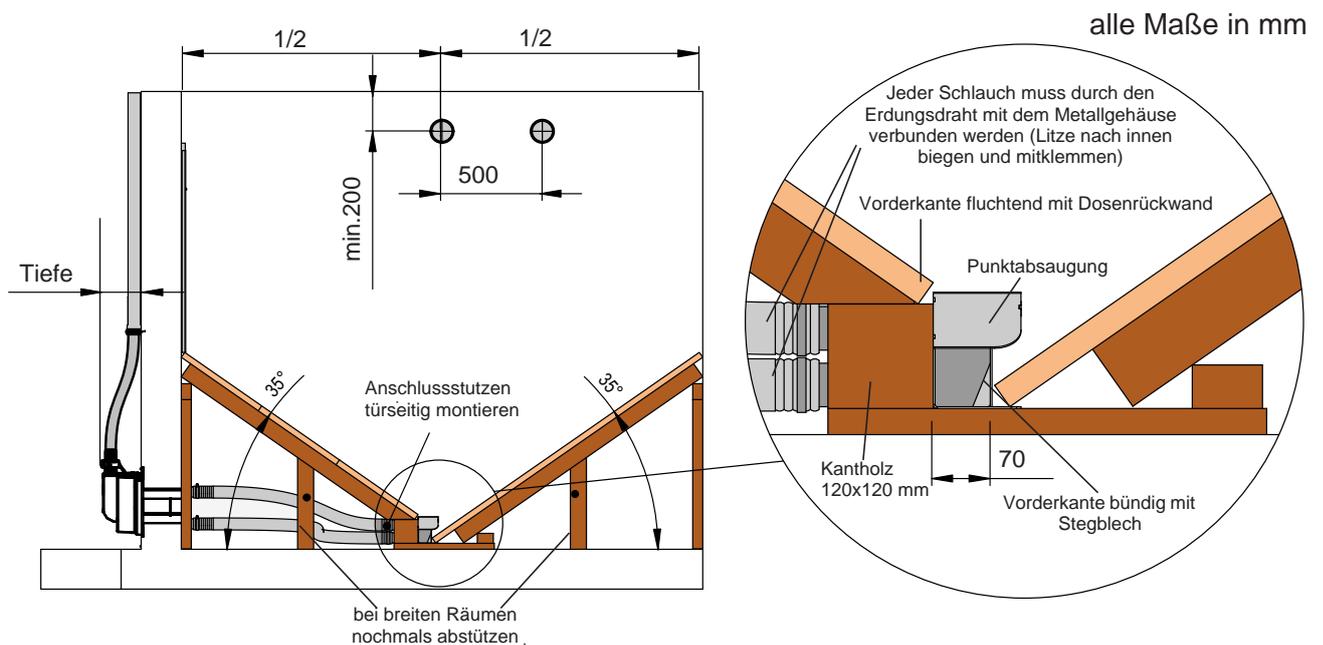

- Mit dieser Pellets-Raumaustragung ist ein Saugtransport bis zu 20 m Schlauchlänge bei einer Höhendifferenz von max. 3 m möglich.
- 2-fach und 3-fach-Ausführung als Standard, flexible Mehrfachsysteme möglich
- Durch die flexible Positionierung der Punktabsaugung ist eine Anpassung auch an enge Räume möglich
- Anforderungen an den Brennstoff-Lagererraum legt die lokale Bauordnung fest
- Um eine statische Aufladung zu vermeiden, sind Einblas- und Retourluftstutzen sowie Pellets-Saugschläuche zu erden
- die Umschaltseinheit und die Punktabsaugungen müssen problemlos zugänglich sein

