


ECO - HK / PK à précipitateur électrostatique APF

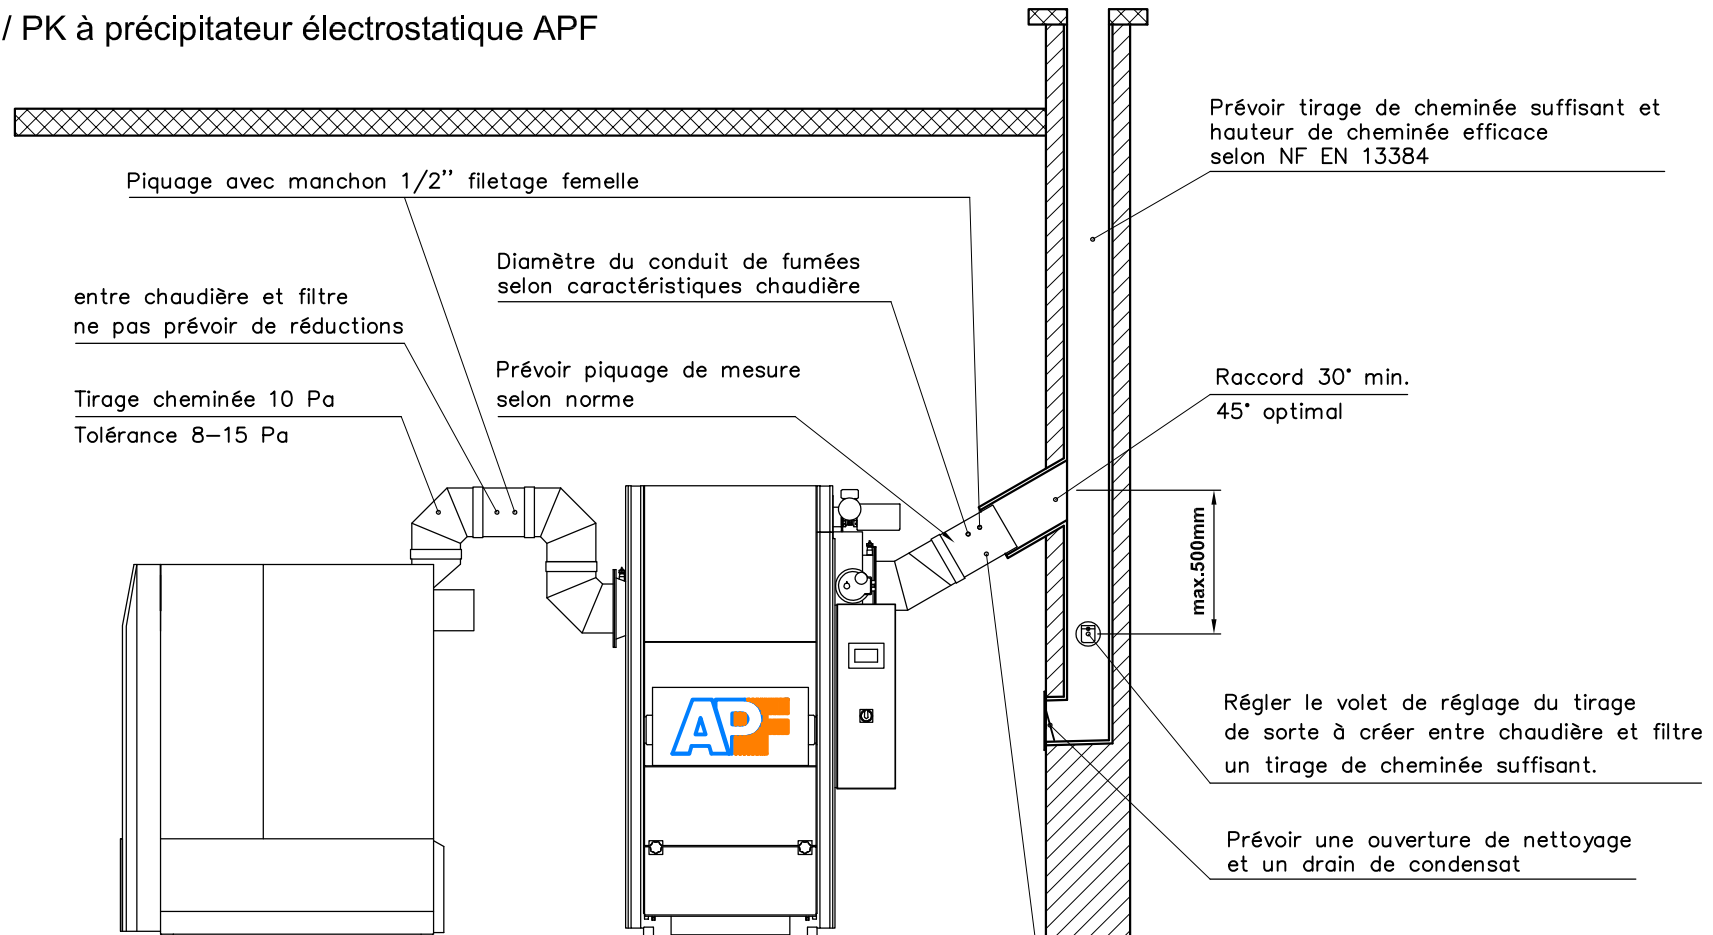

Précipitateur électrostatique eMF aussi proche que possible de la chaudière. Si le conduit de fumée est supérieur à 1/2 m, celui-ci doit être isolé.
Perte de pression filtre : 20-35 Pa

Isoler le conduit des fumées
Monter isolation aussi proche que possible du filtre, ainsi que entre chaudière et cheminée prévoir peu de coudes.

Entre chaudière et filtre ne doit pas régner de surpression.
Le constructeur de cheminée ou le planificateur est responsable du dimensionnement.
Le cas échéant, prévoir un ventilateur de cheminée. Celui-ci sera décidé en accord avec la Sté Heitzmann AG.
Si le tirage de cheminée n'est pas assuré conformément aux caractéristiques de la chaudière, la puissance nominale et les valeurs d'émission de la chaudière ne peuvent être respectées.
Le constructeur de cheminée est obligé d'installer la cheminée de façon qu'il n'ait ni de condensation ou d'eau de pluie dans le filtre (Dérivateur de condensats)

Chaudière Hargassner	ID-Nr.	520.116
	Datum	12.2019
Raccordement de la cheminée et dimensionnement		
Heitzmann	Heitzmann AG	
	Holzenergie-Technik Gewerbering 5 CH-6105 Schachen	Telefon +41 41 499 61 61 Telefax +41 41 499 61 62 www.heitzmann.ch