


Nano - PK / dépendant de l'air ambiant  
 Smart - PK / dépendant de l'air ambiant

Exigence minimale pour l'embranchement selon l'EN 1856-2 :

EN 1856-2 : T200 - P1 - W3 - G

- T200 = résistance à la température jusqu'à 200° C
- P1 = classe d'étanchéité 200 Pa
- W3 = tenue aux condensats
- G = tenue à la suie

Tirage cheminée 10 Pa  
 Tolérance 8-15 Pa

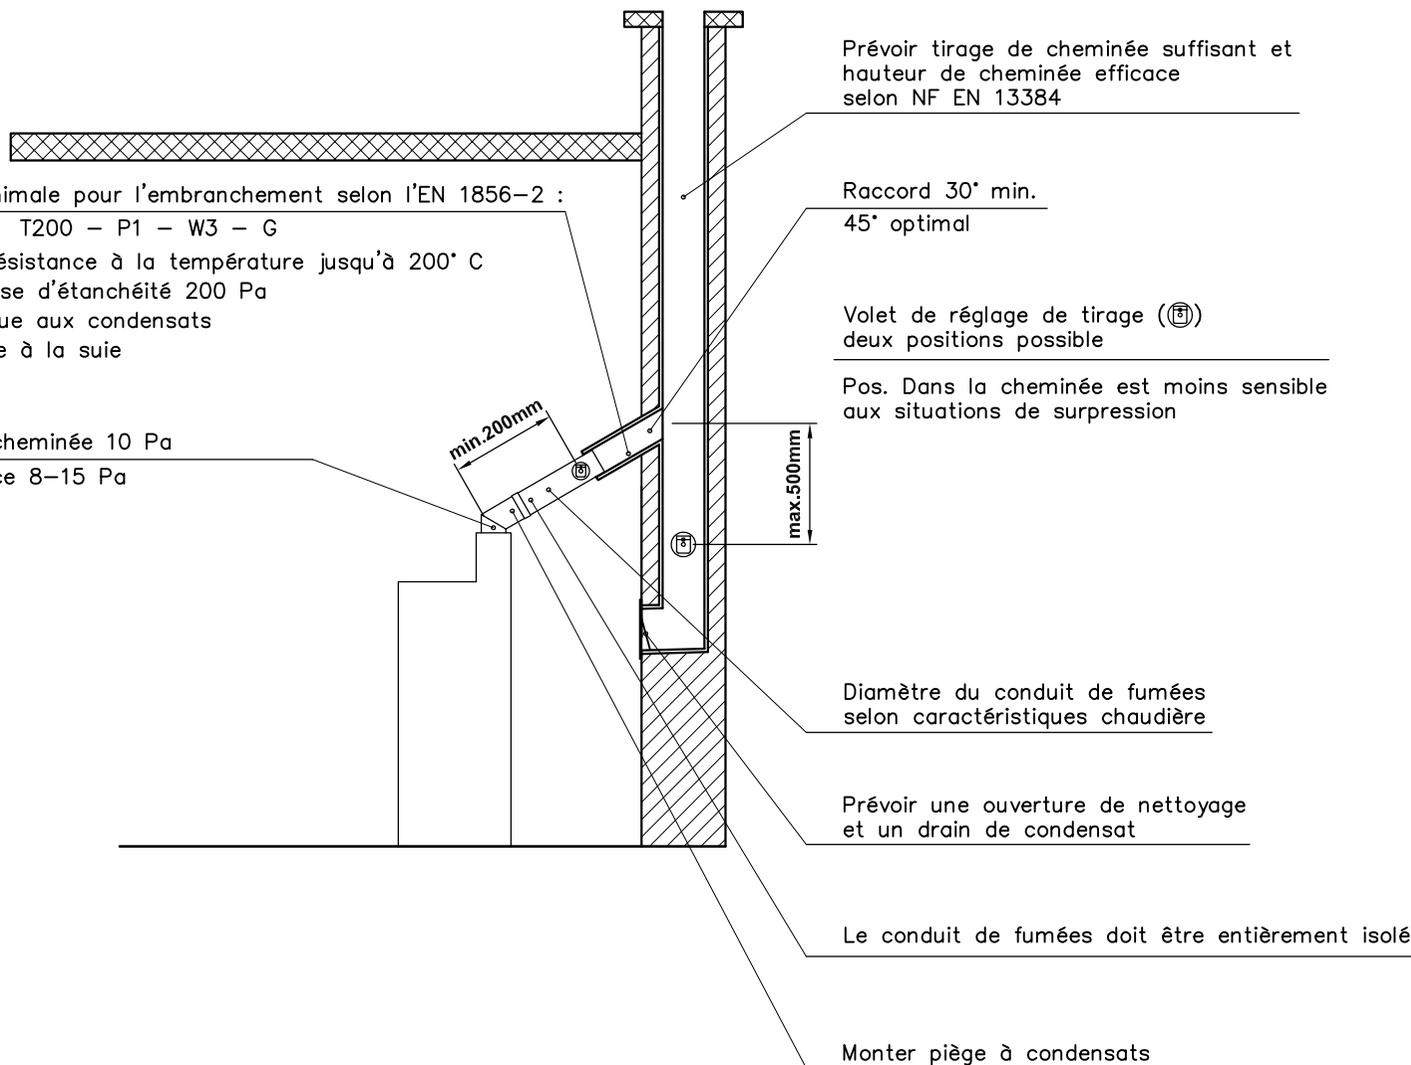

Le constructeur de cheminée ou le planificateur est responsable du dimensionnement.  
 Si le tirage de cheminée n'est pas assuré conformément aux caractéristiques de la chaudière,  
 la puissance nominale et les valeurs d'émission de la chaudière ne peuvent être respectées.

Le constructeur de cheminée est obligé d'installer la cheminée de façon qu'il n'ait ni  
 de condensation ou d'eau de pluie dans la chaudière (Dérivateur de condensats)

<b>Chaudière Hargassner</b>		TD-Nr.	520,113
<b>Raccordement de la cheminée et dimensionnement</b>		Datum	06.2020
<b>Heizmann</b>		<b>Heizmann AG</b>	
		Holzenergie-Technik Gewerbering 5 CH-6105 Schachen	Telefon +41 41 499 61 61 Telefax +41 41 499 61 62 www.heizmann.ch