


NOTICE DE MONTAGE

ACCESSOIRES




Extracteur de fumées orientable pour Eco-HK/PK

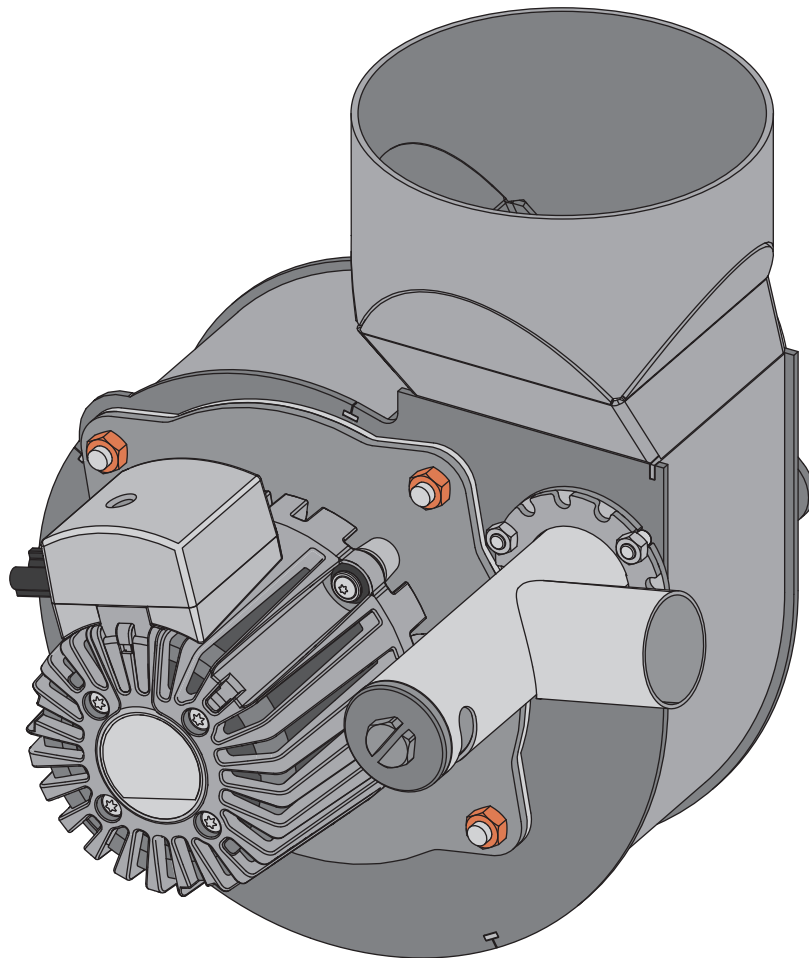

Sommaire

1	Contenu de la livraison	3
2	Consignes de sécurité	4
3	Préparation pour rattrapage	4
3.1	Positions d'installation	4
3.2	Montage de l'extracteur de fumées orientable	5
3.3	Montage du groupe de recirculation	5
3.4	Isolation du tuyau de recirculation	5

1 Contenu de la livraison

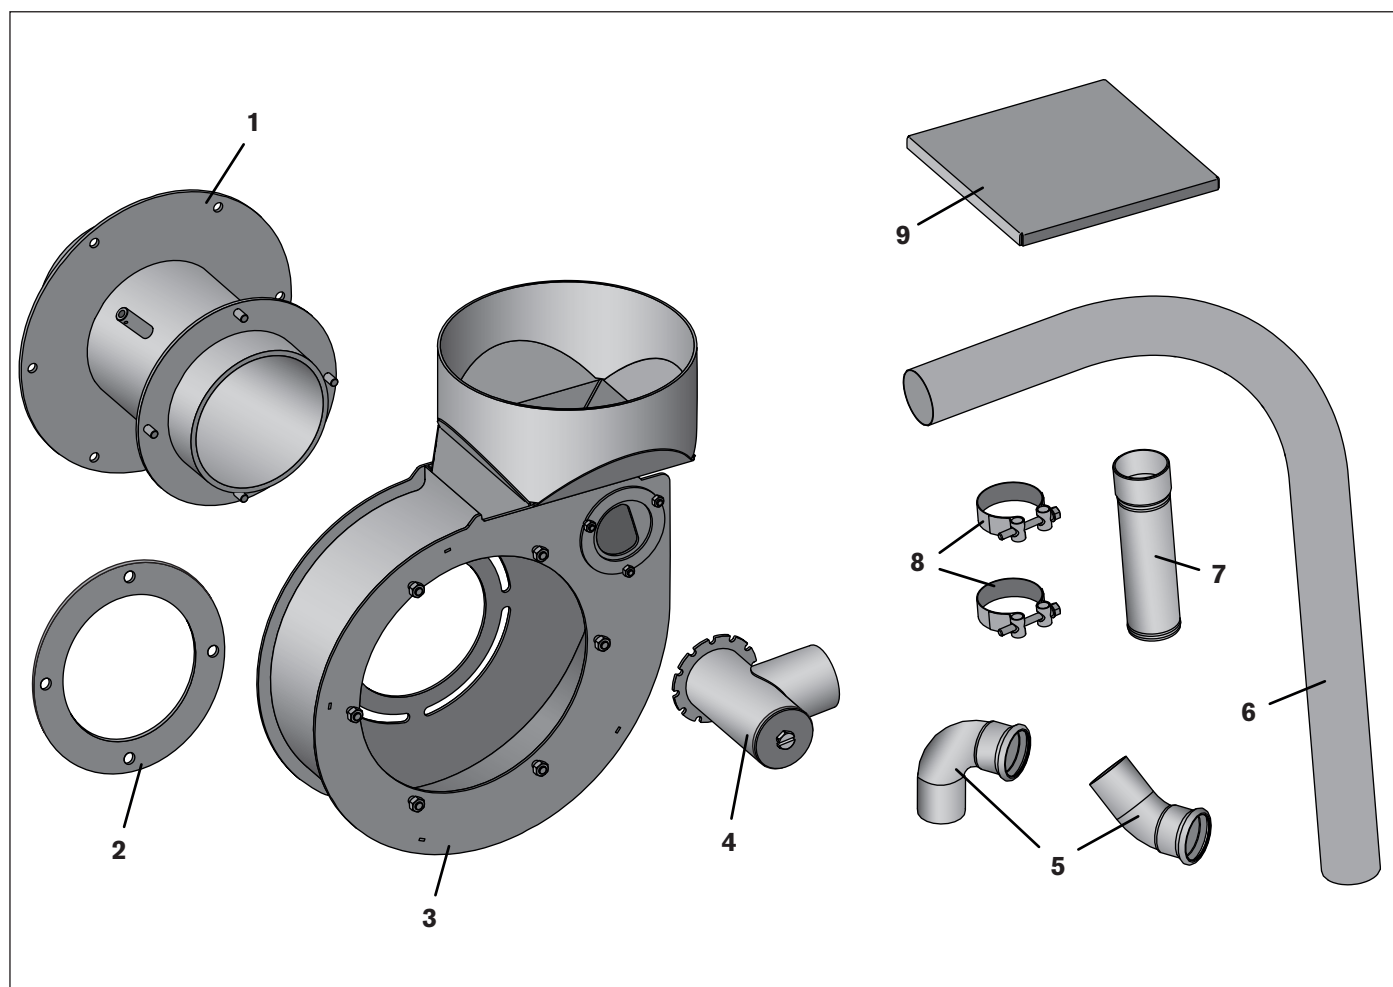

Pos	Dénomination	Pièce
1	Adaptateur du conduit de fumée	1
2	Joint d'étanchéité entre le boîtier extracteur orientable et l'adaptateur de conduit de fumée	1
3	Boîtier extracteur orientable	1
4	Raccord du groupe de recirculation sur le boîtier extracteur	1
5	Coudes de conduit de fumée pour Eco-HK 20-60 (1x coude 90° et 1x coude 70°)	2
6	Tuyau métallique pour groupe de recirculation	1
7	Raccord pour groupe de recirculation sur la chaudière	1
8	Colliers de serrage pour Eco-HK/PK 70-330	2
9	Couvercle borgne pour raccord conduit de fumée	1

2 Consignes de sécurité

DANGER

Danger de mort

Risque d'électrocution au contact avec les bornes sous tension

- Respecter les panneaux d'avertissement.
- Mettre l'installation hors tension avant le nettoyage et les travaux.
- Contrôler l'absence de tension avec un voltmètre.
- Mettre l'installation hors tension et la sécuriser contre toute remise en service.

AVERTISSEMENT

Risque de blessures

Brûlure par surfaces chaudes

- S'assurer que toutes les surfaces soient refroidies à la température ambiante avant l'ensemble des travaux.

AVERTISSEMENT


Risque de blessures

Blessures ou dommages causés par une activité inappropriée

- Le montage, la mise en service, les réglages, l'entretien et le démontage doivent être effectués par la société Hargassner Ges mbH ou du personnel professionnel formé.


3 Préparation pour rattrapage

- Mettre hors tension les installations déjà mises en service et les protéger contre une remise en service

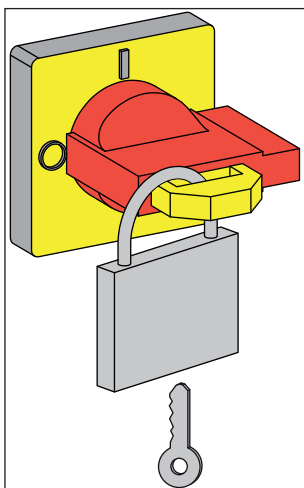

- Désactiver et verrouiller l'interrupteur principal de l'installation
- Laisser refroidir l'installation
- Retirer et nettoyer le raccord du conduit de fumée entre l'installation et la cheminée
- Nettoyer le conduit de fumée de l'installation
- Débrancher la connexion électrique du moteur extracteur
- Desserrer les écrous en cuivre et démonter le moteur extracteur
 - Ne pas endommager le joint du moteur extracteur

3.1 Positions d'installation

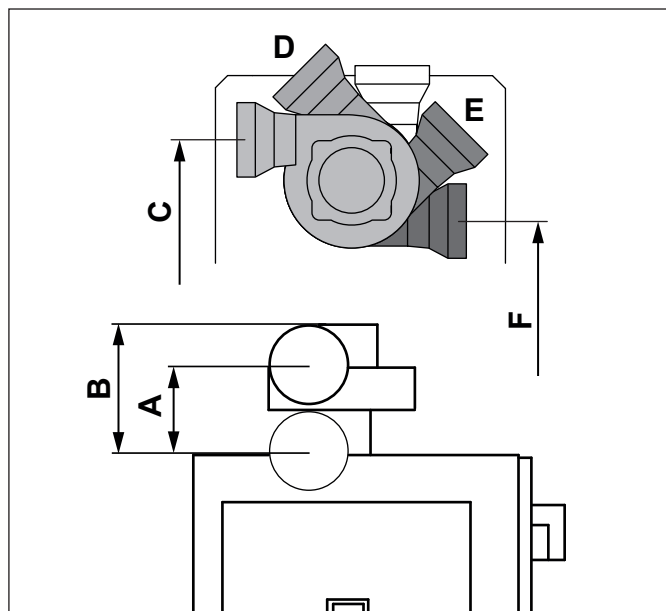


Eco-HK/PK	A	B	C	D	E	F
20-35 gauche	150	290	1300	✓	✗	1120
20-35 droit	150	290	✗	✓	✓	✗
40-60 gauche	150	290	1300	✓	✗	1120
40-60 droit	150	290	✗	✓	✓	✗
70-120 gauche	200	360	1435	✓	✗	1255
70-120 droit	200	360	✗	✓	✓	✗
130-170 gauche	225	380	✗	✓	✓	1385
130-170 droit	225	380	1560	✓	✗	✗
200-230 gauche	275	430	✗	✓	✓	1535
200-230 droit	275	430	1715	✓	✗	✗
250-330 gauche	310	520	✗	✓	✓	1630
250-330 droit	310	520	1805	✓	✗	1630

Toutes dimensions en mm


Pour l'Eco-PK, seule la variante gauche est possible.

3.2 Montage de l'extracteur de fumées orientable

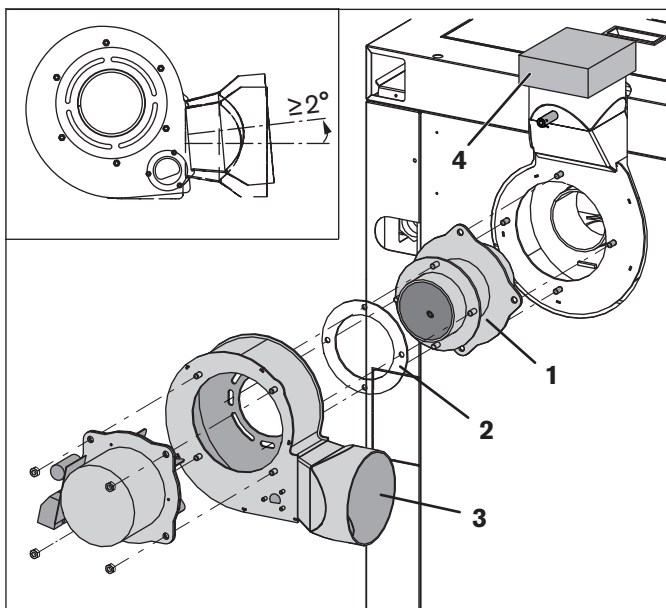


- Pousser le raccord du conduit de fumée (1) dans le boîtier extracteur de l'installation et le fixer avec des écrous en cuivre
→ Le doigt de gant de la sonde de fumées doit être orienté vers le haut
- Poser le joint (2)
- Monter le boîtier extracteur orientable (3) dans la position souhaitée sur le raccord de conduit de fumée à l'aide d'écrous en cuivre
→ Aménager le conduit de fumée ascendant (au moins 2°)
- Monter le moteur sur le boîtier extracteur orientable à l'aide d'écrous en cuivre
→ Ne pas endommager le joint du moteur
- Rétablir la connexion électrique du moteur
- Placer le couvercle borgne (4) sur le raccord du conduit de fumée non utilisé et étancher avec du silicone résistant à la chaleur

3.3 Montage du groupe de recirculation

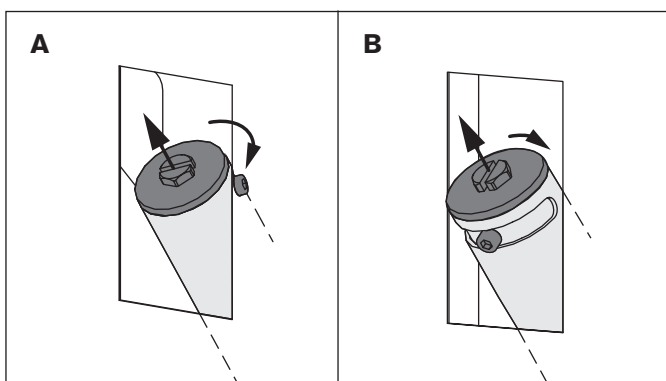


Version gauche (A) et droite (B) du groupe de recirculation.

- Tourner le coulisseau du groupe de recirculation jusqu'à ce que la vis puisse être desserrée
- Dévisser entièrement la vis
- Extraire le coulisseau du tube de recirculation

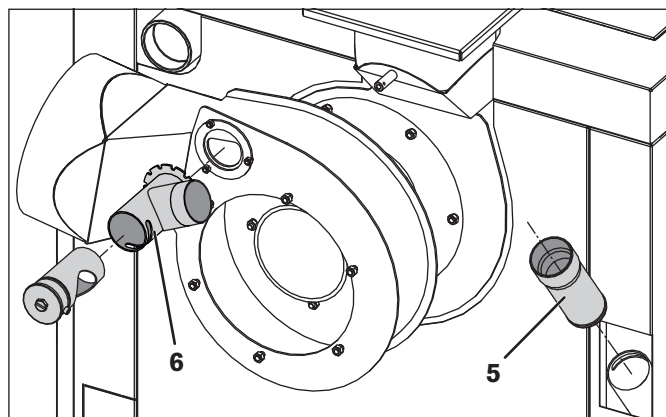

- Placer le raccord (5) du groupe de recirculation dans le tube de recirculation de l'installation
- Monter le raccord du groupe de recirculation (6) sur le boîtier extracteur orientable
- Monter le coulisseau précédemment démonté dans le raccord du groupe de recirculation

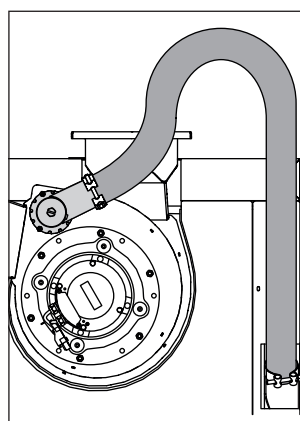


- Monter le tuyau métallique sur le raccord et sur le raccord du groupe de recirculation
→ Lors de la pose, faire passer le tuyau par le haut au-dessus du moteur et éviter une boucle vers le bas
 - Pour Eco-HK 20-60, enficher le coude de 90° sur le raccord du groupe de recirculation (6) et le coude de 70° sur le raccord
 - Pour Eco-HK/PK 70-330, monter le tuyau métallique avec les colliers de serrage
- Étancher avec du silicone résistant à la chaleur

3.4 Isolation du tuyau de recirculation


i REMARQUE

Le tuyau de recirculation doit être isolé sur un extracteur de fumées orientable. L'isolation permet de réduire et/ou d'isoler la condensation dans le tuyau.

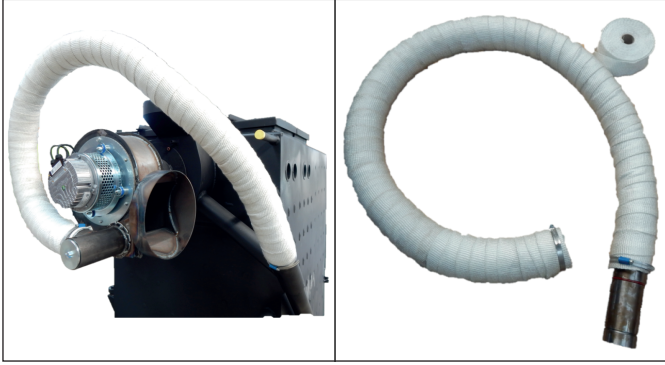

☐ Isoler le tuyau avec du ruban isolant résistant à la chaleur

notes

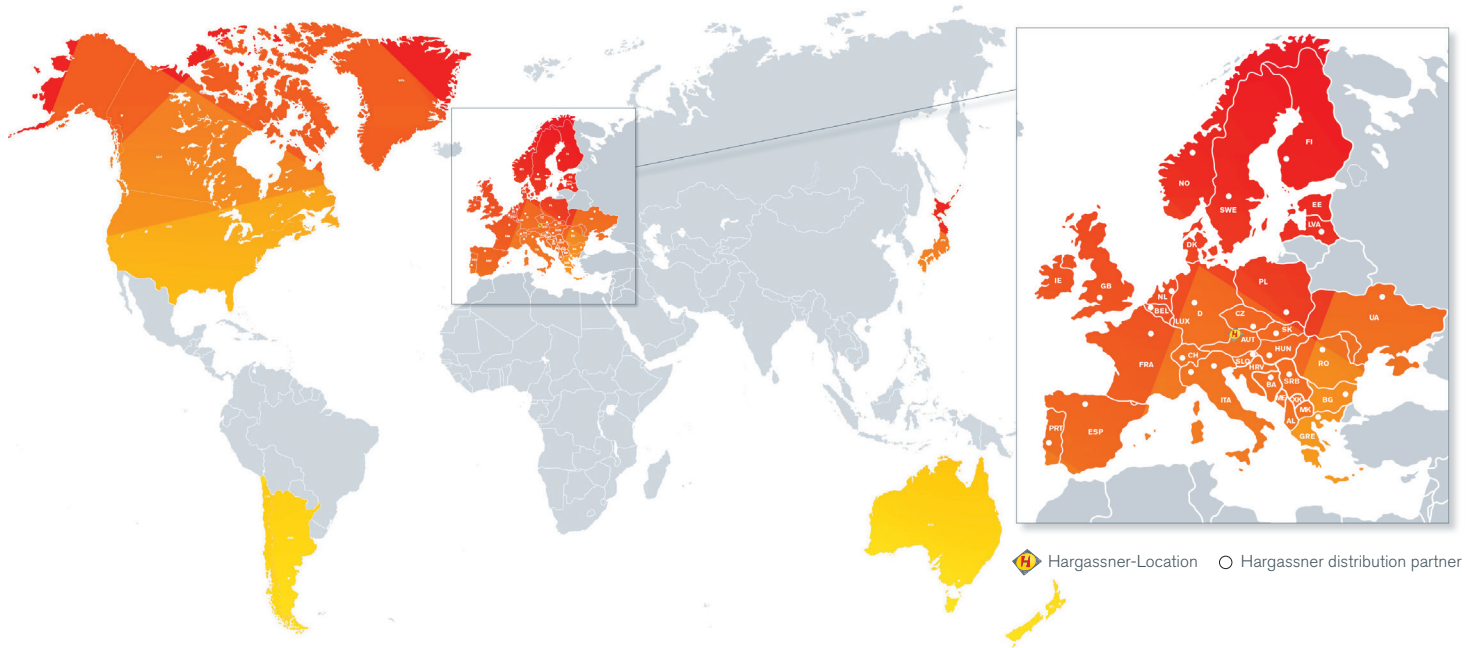

Your expert for **SUSTAINABLE HEATING**

Complete Hargassner range: pellet boilers, wood chip boilers, wood log boilers, accumulator tanks, industrial boilers up to 2.5 MW, heating modules, filling augers, Power-Box warm-air module, heat pumps, solar panels and hydraulic accessories

HARGASSNER Ges mbH
Anton Hargassner Straße 1
4952 Weng im Innkreis
AUSTRIA
+43 77 23 52 74 - 0
office@hargassner.at

hargassner.com