


Hôtel du Barrage de la Grande Dixence, 1987 Hérémence

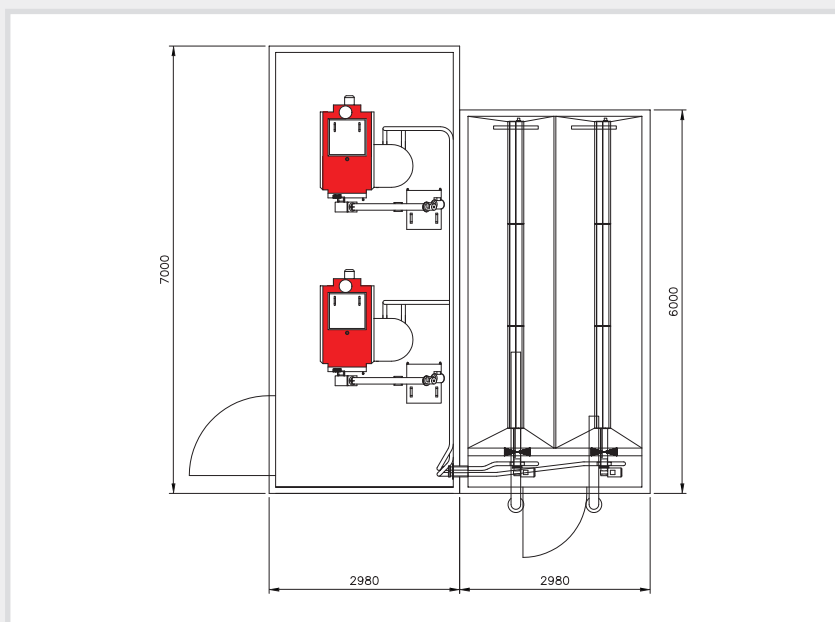

Installation

2 chaudières à pellets WTH 100 Saugen de 100 kW installées en cascade, évacuation automatique des cendres

Description

Chauffage et production d'eau chaude sanitaire pour l'hôtel

Local de chauffage

Container de 7,0 x 3,0 m / 21 m²

Local de stockage

Container à deux étages 6,0 x 3,0 m, avec 2 vis de décharge hors du local et plancher incliné

Transport du combustible

Les vis de décharge convoient les pellets vers le tuyau d'aspiration en tête de vis. Ils sont ensuite transportés par aspiration jusqu'aux réservoirs journaliers des différentes chaudières. Le transport est assuré par une turbine d'aspiration.

