


Hotel bei der Staumauer Grand Dixence, 1987 Hérémence

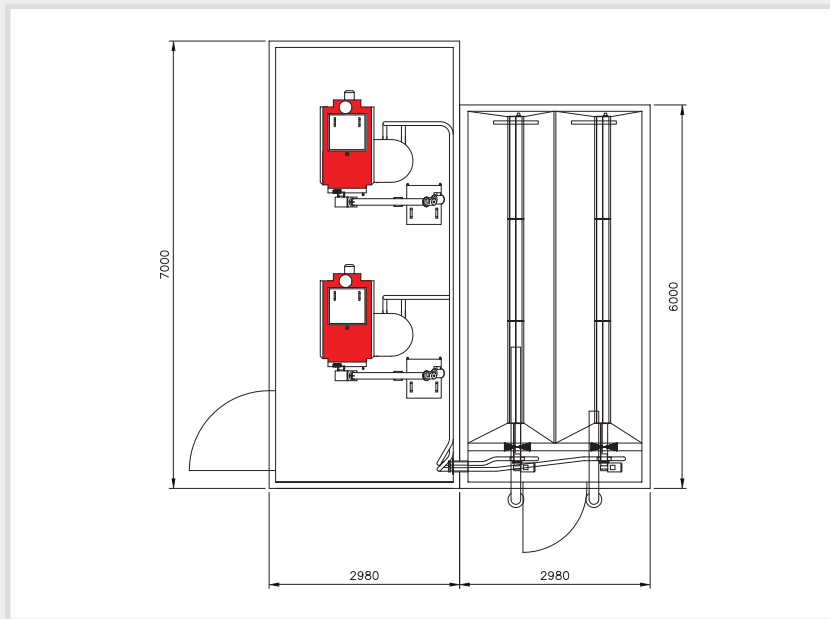

Anlage

2 x 100 kW Pelletheizung WTH 100 Saugen in Kaskade installiert mit automatischer Ascheaustragung

Beschreibung

Heizung und Warmwasseraufbereitung für das Hotel

Heizraum

Heizcontainer 7.0 x 3.0 m / 21 m²

Lagerraum

Doppelstockcontainer 6.0 x 3.0 m, mit 2 Raumaustragungs-schnecken und Schrägboden

Brennstofftransport

Die Raumaustragungsschnecken befördern die Pellets zum Saug-schlauch am Kopfstück der Schnecke. Von da werden die Pellets via Saugleitung zum Tagesbehälter der einzelnen Heizkessel transportiert. Der Transport ist mittels einer Saugturbine.

