


## Hôtel Paxmontana, 6073 Flüeli – Ranft

Container avec deux chaudières à bois déchiqueté

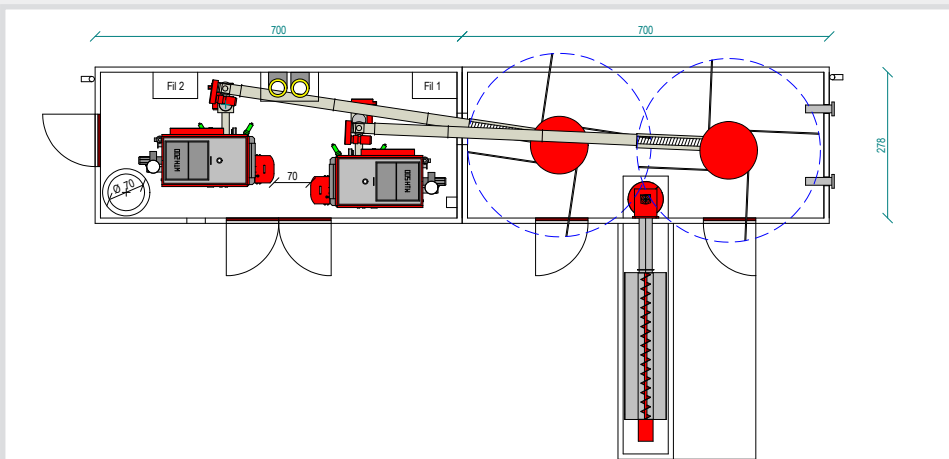

### Installation

Container faisant office de local de chauffage avec 2 chaudières à bois déchiqueté WTH 200 de 200 kW installées en cascade, 2 filtres à particules fines, aspirateur cyclonique de gaz de combustion et séparateur hydraulique de 1'000 litres

### Description

Chauffage pour l'hôtel de style Art nouveau Paxmontana, un local de stockage et l'ensemble de la production d'eau chaude sanitaire

### Local de chauffage

Container 3 x 7 m / 21 m<sup>2</sup>

### Local de stockage

Container à un étage pour 50 m<sup>3</sup> de bois déchiqueté avec système de remplissage.

### Transport du combustible

Le système de remplissage convoie le bois déchiqueté dans le local de stockage. 2 systèmes de décharge à ressort convoient ensuite les plaquettes jusqu'à la vis de décharge. Les vis de convoyage acheminent les plaquettes vers les chaudières.