


Bâtiment commercial, 6014 Lucerne

Rénovation du chauffage

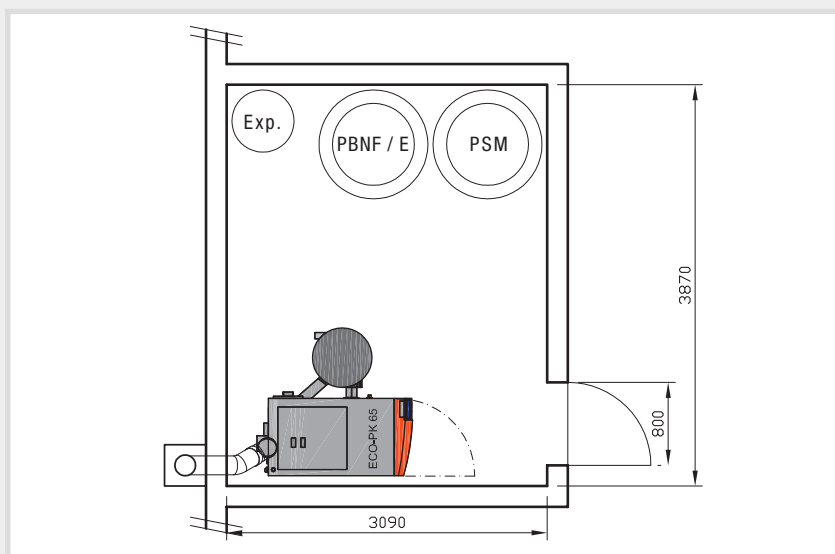

Installation

Chaudière à pellets ECO-PK, accumulateur de chaleur 900 litres
Accumulateur combiné eau chaude 680 litres, eau fraîche 200 litres

Description

Chauffage pour l'atelier et le bureau

Local de chauffage

Dans un bâtiment annexe 3.1 x 3.9 / 12 m²

Local de stockage

Un silo à fourrage rond inutilisé

Volume de stockage: 30 tonnes

Transport du combustible

Les pellets sont aspirés (aspiration ponctuelle) puis transportés par aspiration jusqu'au conteneur journalier à côté de la chaudière.

