


## Gewerbegebäude, 6014 Luzern-Littau

Heizungsanierung

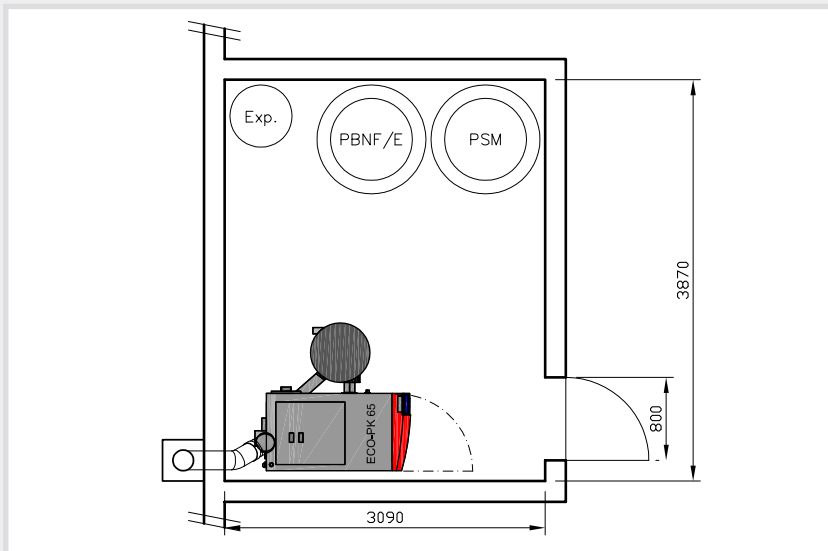

### Anlage

65 kW Pelletheizung ECO-PK Saugen  
1 Wärmespeicher 900 Liter, 1 Kombispeicher mit 680 Liter  
Heizwasser und 200 Liter Brauchwasser

### Beschreibung

Heizung für Werkstatt und Büro

### Heizraum

In einem Nebenraum 3.1 x 3.9 m / 12 m<sup>2</sup>

### Lagerraum

Ein nicht mehr gebrauchtes rundes Futtersilo  
Füllvolumen 30 Tonnen

### Brennstofftransport

Die Pellets werden mit einer Punktabsaugung aus dem Silo und  
via Saugleitung zum Tagesbehälter beim Kessel gesaugt.

