


Landi Wolhusen, 6110 Wolhusen

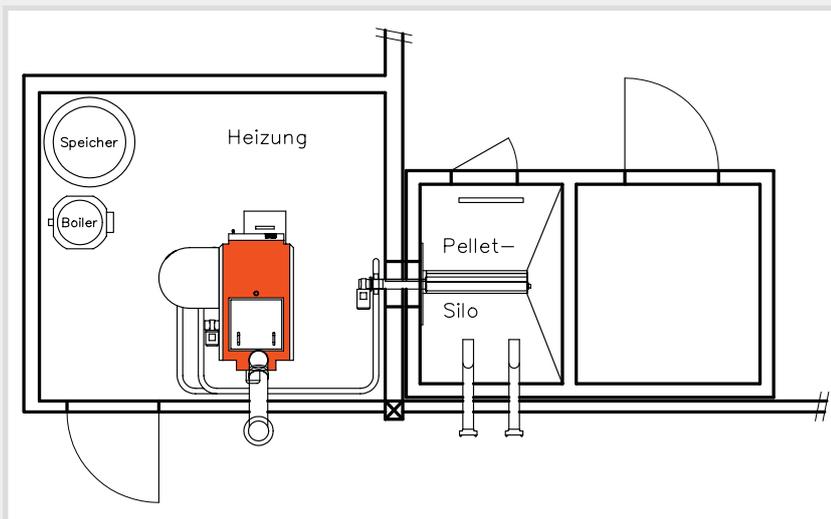

Anlage

70 kW Pelletsheizung HSV 70 WTH 70 Saugen, Wärmespeicher 2000 l

Beschreibung

Heizung und Warmwasseraufbereitung für Landi Gebäude

Heizraum

Heizraum der Anlage angepasst

Lagerraum

Lagerraum 5 m hoch mit Schrägboden

Brennstofftransport

Die Raumaustragungsschnecke befördern die Pellets zum Saugschlauch am Kopfstück der Schnecke. Von da werden die Pellets via Saugleitung zum Tagesbehälter am Heizkessel transportiert. Der Transport ist mittels einer Saugturbine.

