


## Bâtiment polyvalent, 6073 Flüeli-Ranft

Rénovation du chauffage, chaudière à bois déchiqueté remplacée par une chaudière à pellets

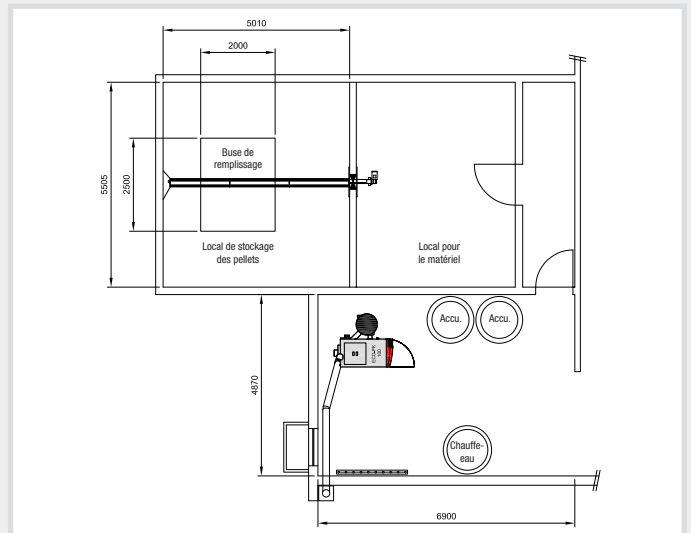

### Installation

Chaudière à pellets ECO-PK Saugen 100 kW  
2 accumulateurs de chaleur de 1'500 l

### Description

Chauffage pour le bâtiment polyvalent

### Local de chauffage

Local de chauffage de 6,9 x 4,9 m / 12 m<sup>2</sup>

### Local de stockage

5,5 x 5 m / 27,5 m<sup>2</sup>, équipé d'un sol incliné

Contient env. 20 tonnes

Remplissage 2 fois par an

La buse de remplissage pour bois déchiqueté a été conservée.

Les pellets sont soufflés directement dans la buse.

### Transport du combustible

La vis de décharge convoie les pellets vers le tuyau d'aspiration en tête de vis. Les pellets sont ensuite transportés par conduites d'aspiration jusqu'à de la chaudière.

