


Administration Militaire, 1890 St-Maurice

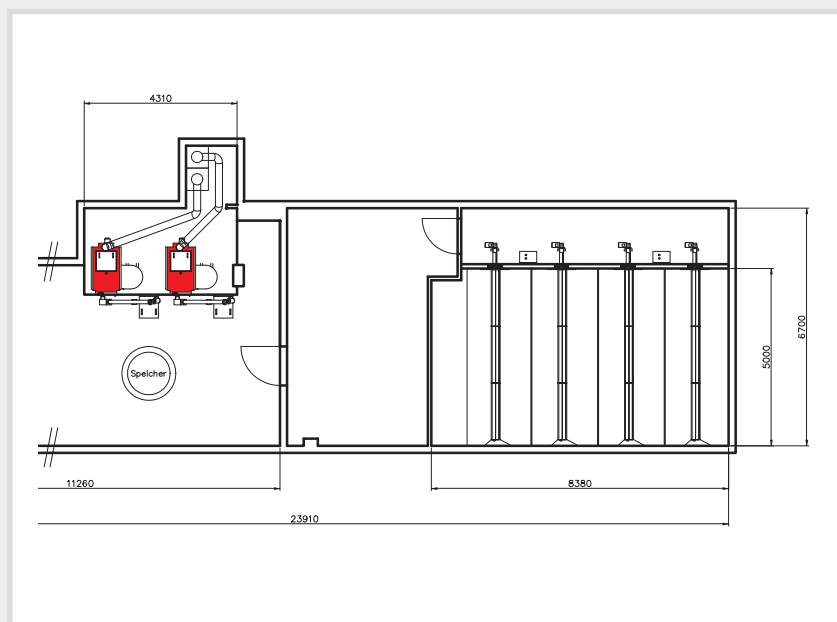

Anlage

2 x 80 kW Pelletheizung WTH 80 in Kaskade installiert
Wärmespeicher 2000 Liter

Beschreibung

Heizung und Warmwasseraufbereitung für ein militärisches
Verwaltungsgebäude

Heizraum

Heizraum 11.2 x 6.7 m / 75 m², verwinkelt
Raumhöhe 2.60 m

Lagerraum

Pelletlagerraum 5.0 x 8.3 x 2.6 m, mit 4 Raumaustragungs-
schnecken, mit automatischer Schneckenumschaltung und
Schrägboden

Brennstofftransport

Die Raumaustragungsschnecken befördern die Pellets zum
Saugschlauch am Kopfstück der Schnecke. Von da werden die
Pellet via Saugleitung zum Tagesbehälter der einzelnen Heizkessel
transportiert. Der Transport ist mittels einer Saugturbine.

