
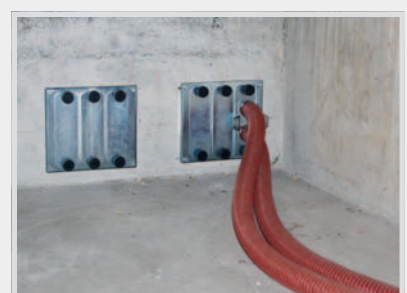


Schulhaus Peffikon, 5735 Peffikon

Ölheizung durch Pelletsheizung ersetzt

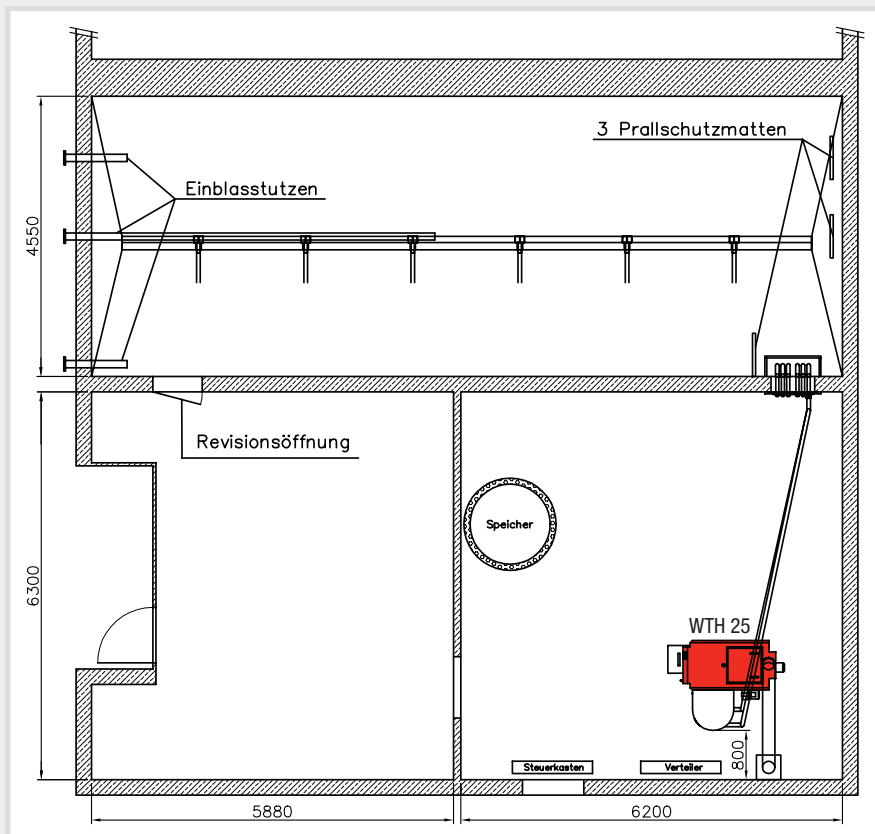

Anlage

100 kW Pelletsheizung 100 WTH 100
Wärmespeicher 2350 Liter

Beschreibung

Heizung für Schulhaus und Mehrzweckhalle

Heizraum

Bestehender Heizraum 6.2x6.3 m/39 m²

Lagerraum

Lagerraum 4.5x12.2 m mit Schrägboden und Saugdosen

Brennstofftransport

Von Sechs verschiedenen Saugpunkten werden die Pellets via Saugleitung zum Tagesbehälter am Heizkessel transportiert. Mit manueller Umschalteneinheit kann zwischen sechs Saugpunkten umgestellt werden. Der Brennstofftransport ist mittels Saugturbine.