


## HP Gasser AG, 6078 Lungern

Construction de lucarnes et membranes

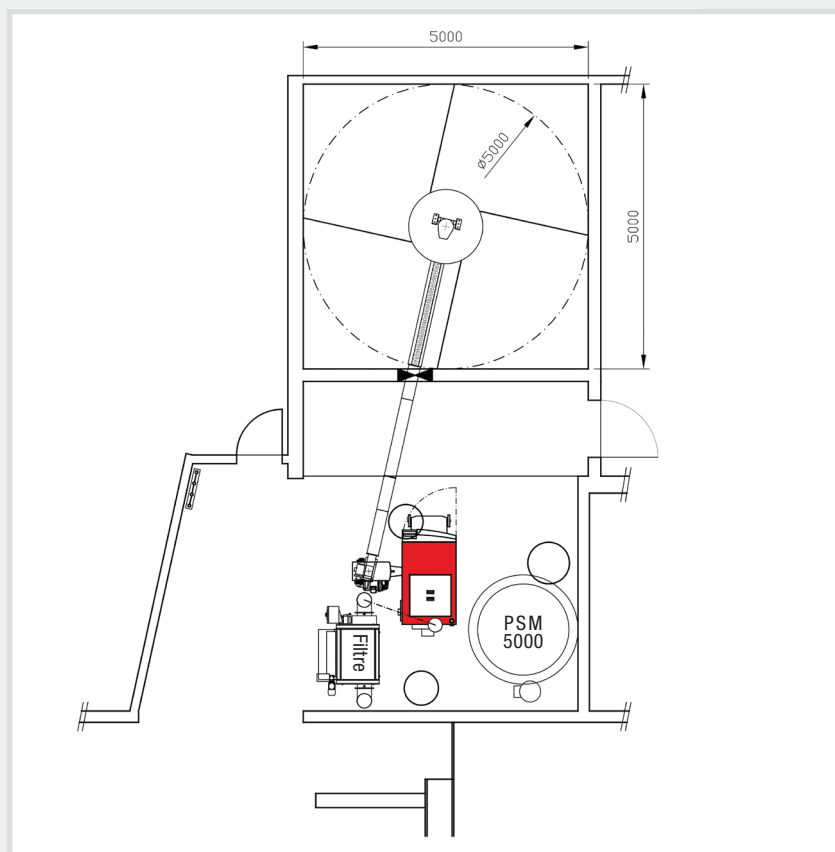

### Installation

Chaudière à bois déchiqueté ECO-HK de 200 kW  
Filtre à particules fines, utilisation de résidus de bois avec déchiqueteuse sur place, accumulateur de chaleur 5'000 litres

### Description

Chauffage pour le bâtiment de l'entreprise, la halle de production et les bureaux

### Local de chauffage

Chaufferie de 6 x 3.4 m / env. 20 m<sup>2</sup>

### Local de stockage

5 x 5 x 3.2 m / env. 20 m<sup>2</sup>

### Transport du combustible

Le système de décharge à ressort (5 m de diamètre) convoie le bois déchiqueté jusqu'à la vis de remplissage. La vis achemine les plaquettes vers la chaudière.

