


SCN Strassenverkehrsamt, 1890 St-Maurice

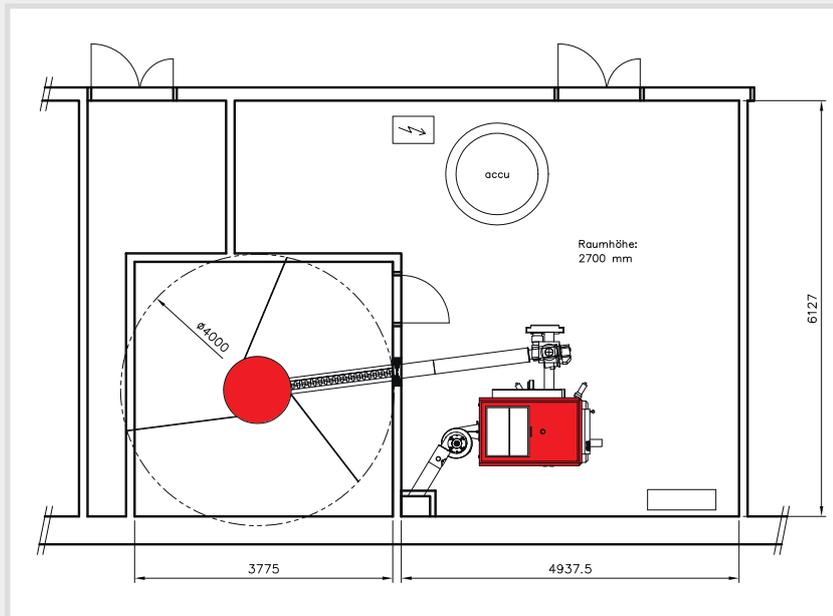

Anlage

150 kW Schnitzelheizung WTH150
Wärmespeicher 2500 Liter

Beschreibung

Heizung und Warmwasseraufbereitung für Kantonsgebäude

Heizraum

Heizraum 6.1 x 4.9 m / 29.9 m², Raumhöhe 2.70 m

Lagerraum

Schnitzellagerraum 3.7 x 3.7 m, der Raumaustragung angepasst

Brennstofftransport

Federkernaustragung (4 m Durchmesser) fördert die Schnitzel zur Austragungsschnecke. Austragungsschnecke (4 m) bringt die Schnitzel zum Heizkessel.

