


Wärmeverbund Lütisburg, 9604 Lütisburg

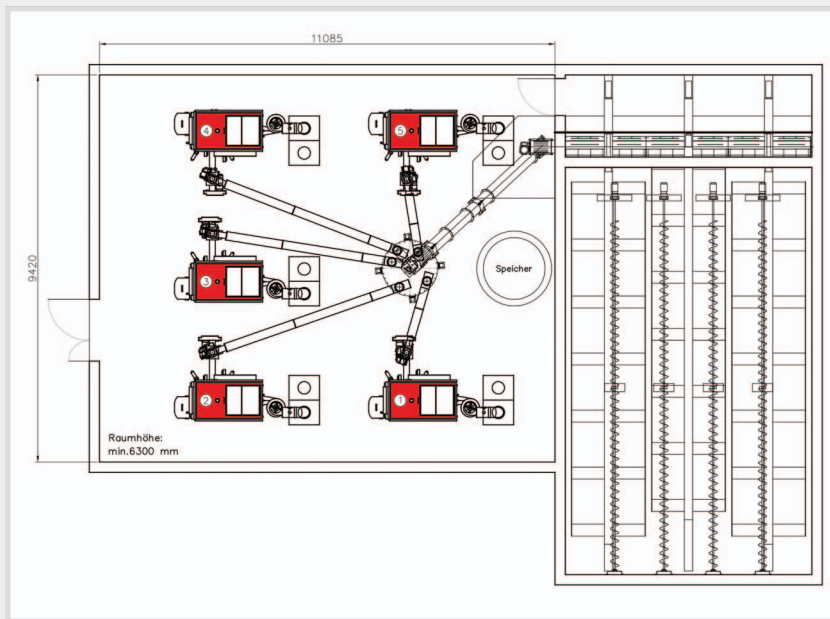

Anlage

5 x 200 kW HSV WTH 200 Schnitzelheizungen
5 Rauchgaszyklone, 5 Feinstaubfilter,
1 Wärmespeicher à 10'200 Liter

Beschreibung

Wärmeverbund für 26 Gebäude mit Warmwasseraufbereitung

Heizraum

Heizraum 11.0 x 9.4 m / 104 m²

Lagerraum

Lagerraum ca. 6.0 x 10.0 m mit Schubbodenaustragung

Brennstofftransport

Die Hackschnitzel werden vom Schubboden über eine Querförderschnecke in eine Heizmann Übergabestation (1 m³ Inhalt) transportiert. Von da werden die Schnitzel über fünf Verbindungsschnecken auf die fünf Kessel aufgeteilt.

Besonderes

Befüllung Schnitzellager mit 4 Befüllschnecken
Sehr grosser Schnitzellagerraum

