


## Immeuble d'habitation et locaux commerciaux Windbühl, 6017 Ruswil

Construction neuve

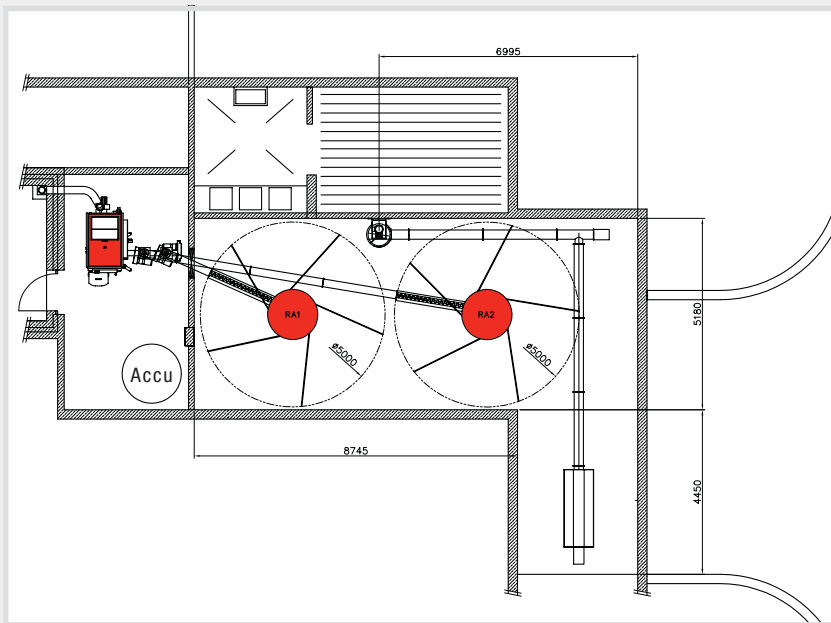

### Installation

Chaudière à bois déchiqueté WHT 150 de 150 kW  
2 dispositifs de décharge sur vis d'alimentation  
2 chauffe-eau 800 litres, 1 accumulateur de chaleur 3'000 litres  
Filtre à particules fines HSF 150-20

### Description

Chauffage pour immeuble d'habitations et locaux commerciaux  
avec production d'eau sanitaire

### Local de chauffage

Local de chauffage de 6,3 x 3,3 m / 21 m<sup>2</sup>

### Local de stockage

Le local de stockage de 10 x 5,2 x 2,3 m donne un volume de  
stockage de 120 m<sup>3</sup> environ. Le système de remplissage du local  
de stockage a une capacité de 50 m<sup>3</sup>/heure.

### Transport du combustible

2 systèmes de décharge à ressort (5,0 m de diamètre) convoient le  
bois déchiqueté jusqu'à la vis de décharge. Des vis de transport  
acheminent ensuite les plaquettes vers la chaudière

### Particularité

Le chauffage est doté d'un module SMS.

