


Reit- und Pensionsstall, 6340 Baar

Schnitzelheizung durch Stückholzheizung ersetzt

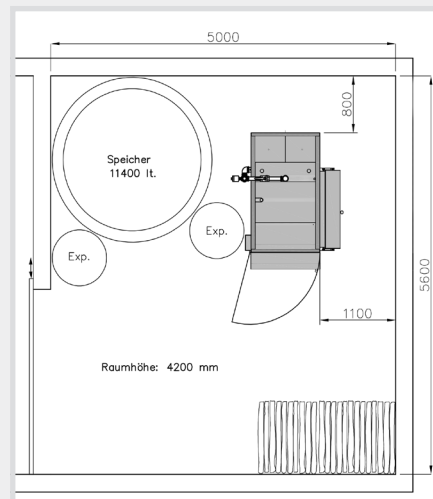

Anlage

115 kW 1-Meter-Stückholzheizung MV 110 mit Seitenschacht
Speicher 11'400 Liter
32 m² thermische Solaranlage von NAU

Beschreibung

Heizung und Warmwasseraufbereitung für 3 Mehrfamilienhäuser,
eine Wohnung und Aufenthaltsräume

Heizraum

Heizraum 5.6 x 5.0 m / 28 m² Raumhöhe 4.20 m

Lagerraum

Ein kleiner Teil des Holzes ist im Heizraum gelagert, der Rest
draussen in Bündeln

Besonderes

Brennholzverbrauch 400 Ster pro Jahr
Der Kunde betrieb vorher eine Schnitzelheizung und
wechselte «zurück» zu Stückholz.



Die Heizung hatte im März 2017
die amtliche Emissions-Messung
und erreichte sehr gute Werte:

CO: 287 mg/m³_N
(Grenzwert 500 mg/m³_N)

Staub: 7 mg/m³_N
(Grenzwert 50 mg/m³_N)