


Schaltplan HKM für Smart-Kessel

Achtung: Bei nicht angeschlossenen Klemmen sind Restspannungen vorhanden!
Zur Verdrähtung dürfen nur Kabel mit flexiblen Adern mit Adernhülsen verwendet werden!
Fühlerleitungen dürfen nur in einem eigenen Kabelkanal verlegt werden.

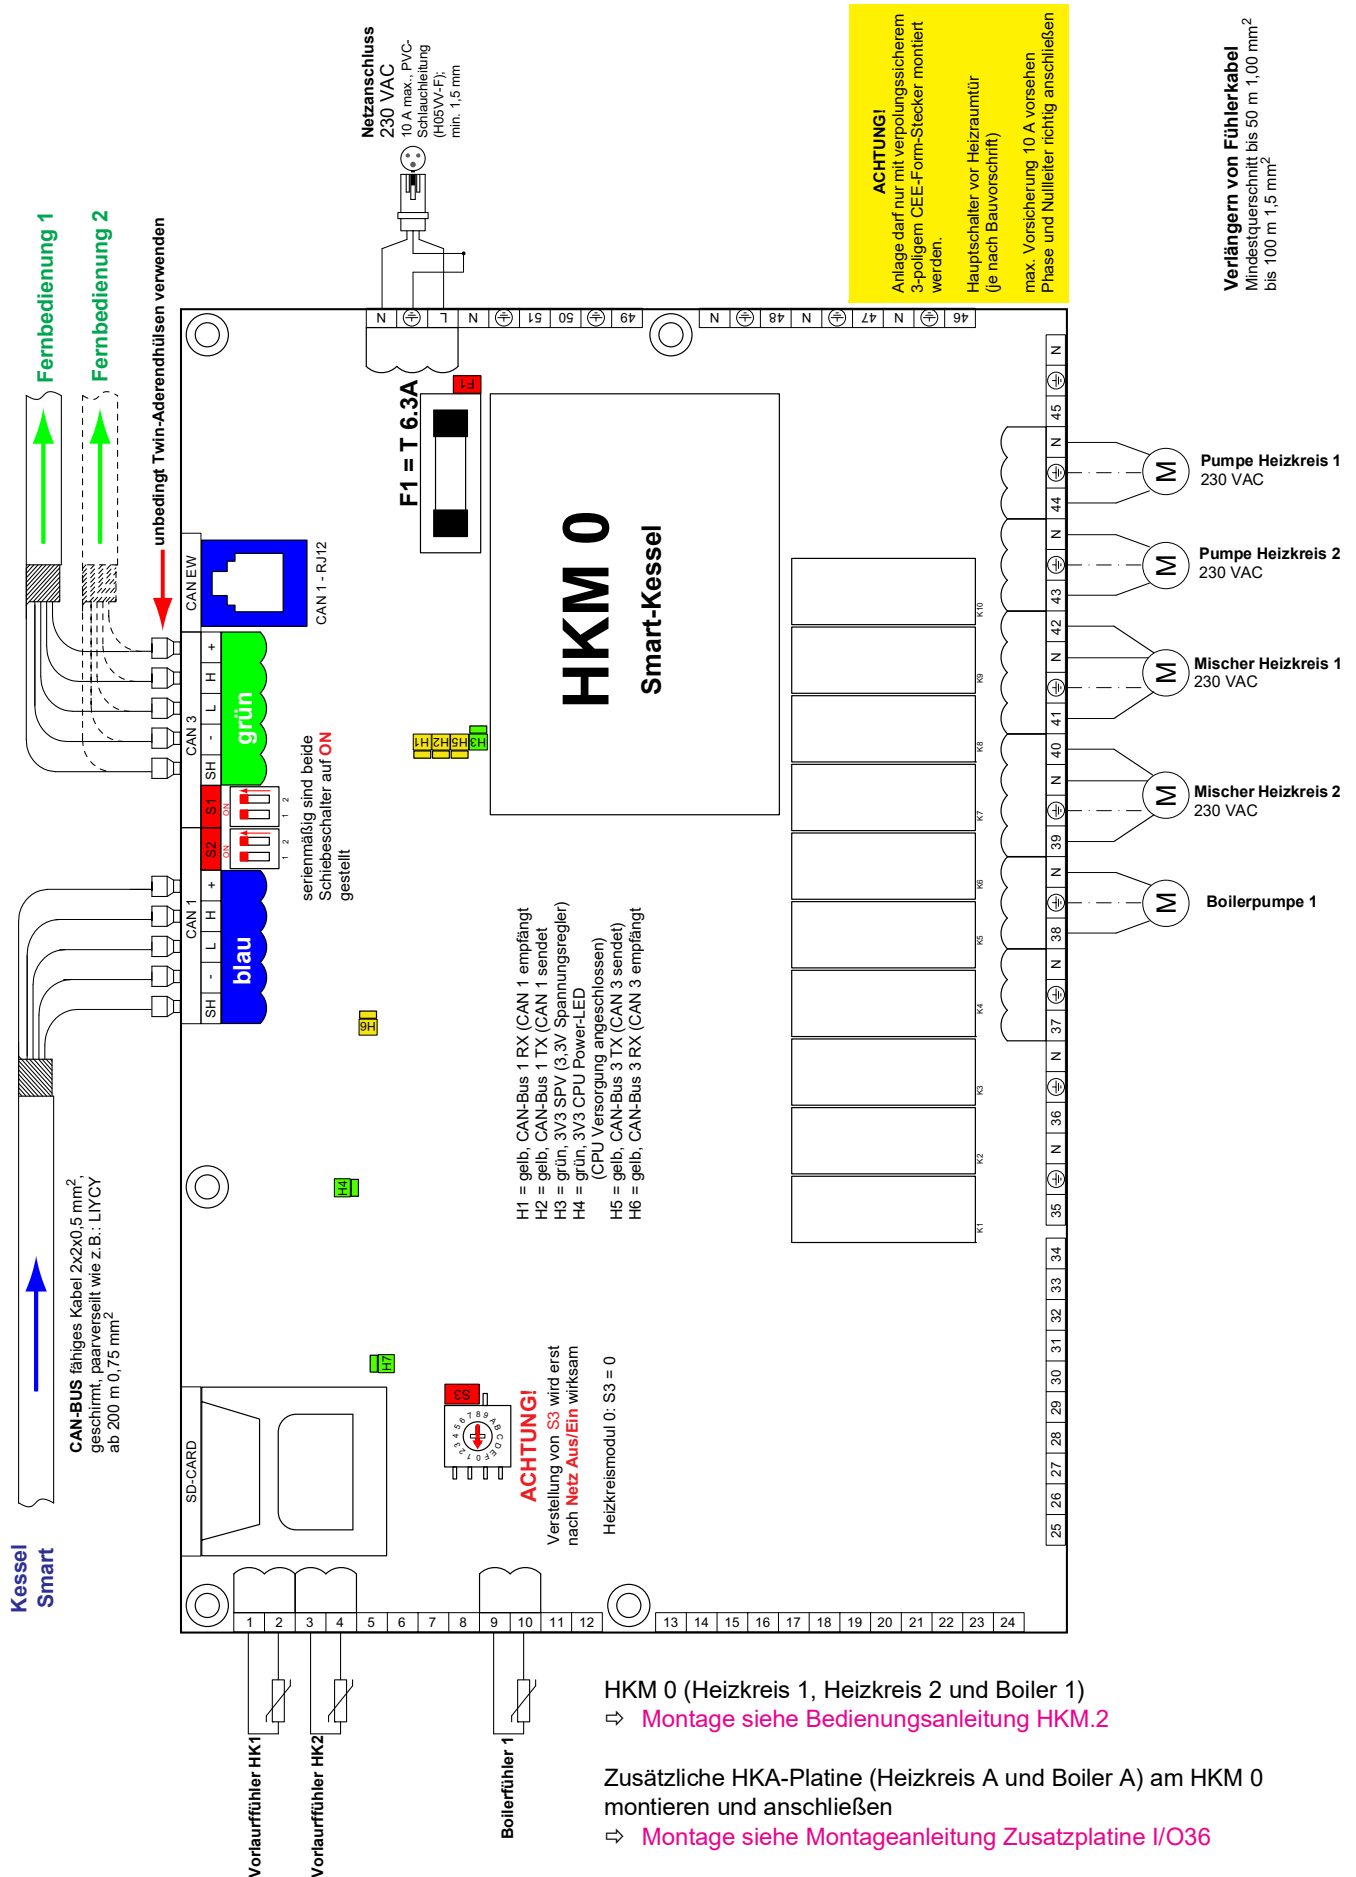

HKM 0 (Heizkreis 1, Heizkreis 2 und Boiler 1)
⇩ **Montage siehe Bedienungsanleitung HKM.2**

Zusätzliche HKA-Platine (Heizkreis A und Boiler A) am HKM 0 montieren und anschließen
⇩ **Montage siehe Montageanleitung Zusatzplatine I/O36**